

Ellenléc a fóliacsatornánál megszakítva


Fóliacsatorna, ellenlécen
2.8 x 50 mm-es horganyzott szeggel rögzítve

Alátámasztó lécz

Tetősíkkabla burkoló keret, felső vízvezető elem

Tetősíkkabla

Tetősíkkabla burkoló keret,
alsó vízvezető elem

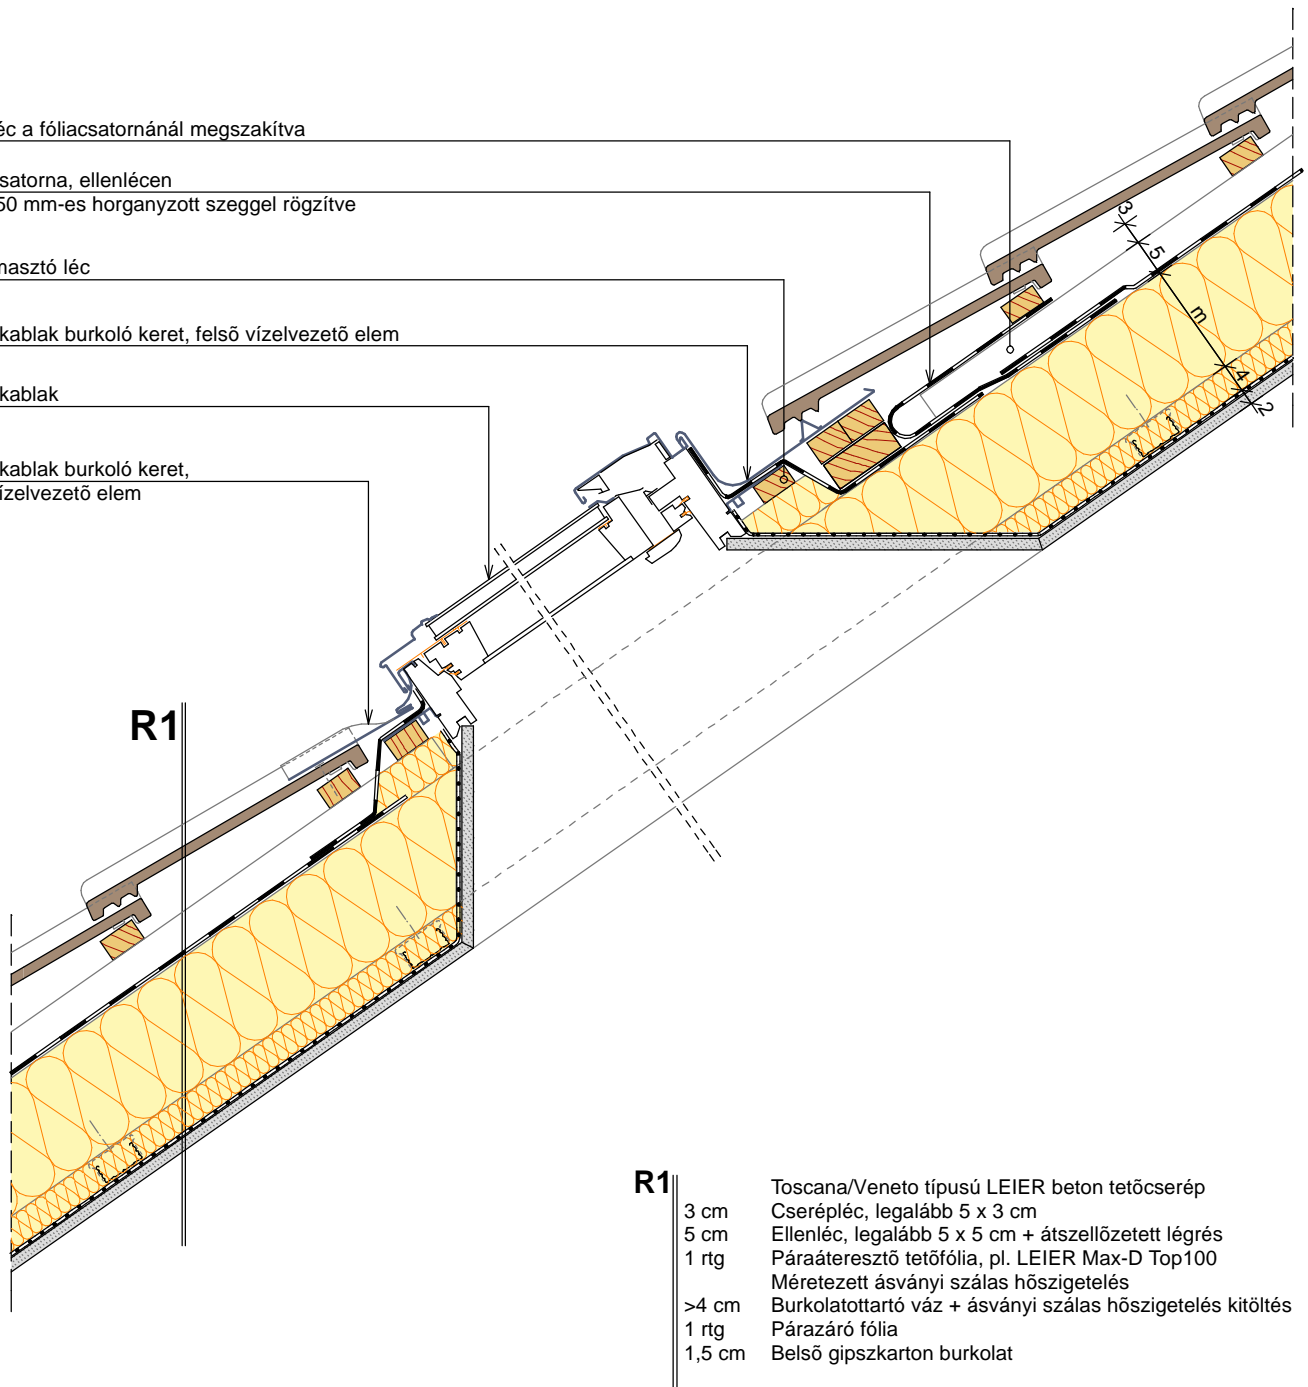

R1

- 3 cm Toscana/Veneto típusú LEIER beton tetőcserép
- 5 cm Cserépléc, legalább 5 x 3 cm
- 1 rtg Ellenléc, legalább 5 x 5 cm + átszellőztetett légrés
- 1 rtg Páraáteresztő tetőfólia, pl. LEIER Max-D Top100
- Méretezett ásványi szálás hőszigetelés
- >4 cm Burkolattartó váz + ásványi szálás hőszigetelés kitöltés
- 1 rtg Párazáró fólia
- 1,5 cm Belső gipszkarton burkolat

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

T-07-1

LÉPTÉK:

M=1:10

DÁTUM:

2007. április

TETŐSÍK ABLAK BEÉPÍTÉS

TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉNél, PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTFÓLIÁVAL,
ERESZVONALRA MERŐLEGES METSZET